BASSANO ANTINCENDIO Srl

Dal 1988 ANTINCENDIO & SICUREZZA

SERVICE

Via B. Cellini, 7 - 36061 Bassano del Grappa - Tel. 0424 35697 Fax 0424 510510
E.mail : info@bassanoantincendio.it - www.bassanoantincendio.it

BASSANO ANTINCENDIO Srl

DAL 1988 ANTINCENDIO & SICUREZZA

ICIM

ACCREDIA

CERTIFICATO n. ICIM-CFP-005305-00

FRANCESCO CESA

FIGURA PROFESSIONALE CHE OPERA SUGLI IMPIANTI FISSI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO E SUGLI ESTINTORI CONTENENTI TALUNI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA

ICIM S.p.A.

Certificato N. IT04/0807

SGS

BASSANO ANTINCENDIO S.R.L.

Sede Legale:
Via S. Benedetto, 22 – 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) – Italia
Sede Operativa:
Via B. Cellini, 7 - 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) – Italia

ISO 9001 / UNI EN ISO 9001:2008

Commercializzazione a marchio proprio e del produttore di estintori. Commercializzazione a marchio del produttore di attrezzature antincendio, di attrezzature antinfortunistiche, di segnaletica e sicurezza stradale. Manutenzione di estintori ed attrezzature antincendio.

Settore EA: 29A, 18

ACCREDIA

La **Bassano Antincendio nasce nel 1988**

quale azienda specializzata nella fornitura, installazione e manutenzione di impianti e sistemi antincendio e attrezzature antinfortunistiche destinate alla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

In oltre 25 anni di attività la Bassano Antincendio ha ampliato le sue capacità commerciali e tecnico professionali, offrendo oggi ai suoi clienti un servizio globale.

Il nostro team è composto da personale tecnico e commerciale specializzato nel settore della sicurezza antincendio civile e industriale.

I nostri tecnici sono così in grado di intervenire correttamente nelle fasi di installazione e conseguente manutenzione dei vari sistemi fissi e mobili antincendio.

Il nostro personale tecnico e commerciale è costantemente aggiornato attraverso corsi di formazione periodici per le novità del settore antincendio e sicurezza nei luoghi di lavoro, tutto questo per garantire un servizio ottimale a propri clienti e rispondere alle crescenti necessità del settore sulla prevenzione e sicurezza antincendio.

BASSANO ANTINCENDIO Srl

LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E MEZZI ANTINCENDIO :

Gli interventi di manutenzione ordinaria ed i controlli su impianti e mezzi antincendio, sono effettuati dalla Bassano Antincendio con visite semestrali come previsto dal D.Lgs 81/08 e D.M. 10.03.1998 nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali ed europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, dalle istruzione fornite dal fabbricante e/o installatore.

Le verifiche periodiche vengono gestite dalla Bassano Antincendio, attraverso la stipula di un contratto di assistenza " service ".

Al cliente viene garantito il rispetto delle scadenze temporali previste dal contratto stesso, oltre che la copertura assicurativa per danni che potrebbero verificarsi durante lo svolgimento degli interventi di manutenzione e/o di quelli derivanti da un non corretto funzionamento dei mezzi antincendio.

ATTIVITÀ: Bassano Antincendio svolge servizi di manutenzione periodiche su tutte le tipologie di impianti e mezzi antincendio fissi e mobili in ambito civile e industriale :

- ESTINTORI
- RETE IDRANTI
- IMPIANTI A SCHIUMA
- IMPIANTI SPRINKLER
- IMPIANTI DI RIVELAZIONE GAS
- IMPIANTI DI SPEGNIMENTIO A GAS
- IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDIO
- GRUPPI DI PRESSURIZAZIONE RETE IDRANTI
- EFC EVACUTATORI DI FUMO E CALORE
- PORTE E SERRAMENTI RESISTENTI AL FUOCO
- MANIGLIONI ANTIPANICO E USCITE DI SICUREZZA
- ILLUMINAZIONE SUSSIDIARIA DI SICUREZZA

Al termine di ogni controllo, i nostri tecnici provvedono a compilare il rapporto d'intervento e il registro dei controlli della sicurezza antincendio obbligatorio in tutte le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, come disposto dal art. 6 del DPR 151/11.

Vengono annotati tutti gli interventi effettuati sia sui dispositivi fissi che mobili segnalando eventuali non conformità rilevate al fine di garantire il successivo ripristino delle stesse.

Per il cliente significa quindi avere un feedback con la Bassano Antincendio al fine di garantire una costante e continua sicurezza della propria azienda.

AZIENDA ABILITATA D.M. 37/2008
Impianti di Protezione Antincendio

Abilitazione per gli impianti lettera - G
Camera Commercio VI del 02/12/2005

Figura Professionale Certificata

Cert. IT04/0807

ICIM.-CFP-005305-00

SERVICE Manutenzioni

BASSANO ANTINCENDIO Srl

ESTINTORI portatili e carrellati a Norma UNI 9994

La norma di riferimento per la loro corretta manutenzione è la UNI 9994-2:2015, la manutenzione si suddivide nelle fasi di :

punto 4.3 Controllo iniziale
punto 4.4 Sorveglianza
punto 4.5 Controllo periodico
punto 4.6 Revisione programmata
punto 4.7 Collaudo

E' una delle manutenzioni più comuni richieste per la sicurezza antincendio e viene effettuata **ogni 6 mesi** dai tecnici della Bassano Antincendio presso la sede del cliente o presso la propria officina attrezzata.

RETE IDRANTI e NASPI a Norma UNI 671/3

Bassano Antincendio effettua la manutenzione periodica della rete idranti presso la Vostra azienda, la norma di riferimento per la loro corretta manutenzione è la UNI EN 671/3:2009, la manutenzione si suddivide nelle fasi di :

Punto 4.0 Sorveglianza
Punto 6.1 Controllo e manutenzione semestrale
Punto 6.2 Collaudo di tutte le tubazioni (ogni 5 anni con acqua a 1,2 Mpa).

La manutenzione serve ad accertare l'effettiva tenuta dei naspi antincendio dotati con tubazioni semirigide e idranti a muro con tubazioni flessibili, la loro tenuta e efficienza operativa in caso di un primo intervento d'emergenza di lotta contro l'incendio.

SERVICE Estintori ed idranti

BASSANO ANTINCENDIO Srl

GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE a Norma UNI EN 12845

La Bassano Antincendio effettua secondo la Norma UNI EN 12845 il programma di assistenza e manutenzione con controlli trimestrale, semestrale, annuale, triennale, decennale dei vostri gruppi di pressurizzazione antincendio.

La manutenzione dei gruppi di pressurizzazione antincendio riveste fondamentale importanza in quanto si tratta di sistemi complessi e non di normali pompe, ma sono concepiti ed ingegnerizzati al fine di garantire la massima efficienza e affidabilità a servizio dell'impianto antincendio, quali:

- Idranti
- Sprinkler
- Schiuma

La Norma tecnica di riferimento definisce quali sono le operazioni e che il personale con competenze specifiche deve svolgere nel tramite dell'azienda specializzata nelle attività di manutenzione con le varie cadenze sopra descritte, rimangono a carico dell'utilizzatore finale le operazioni minime di controllo periodico settimanale e mensile.

Eseguiamo inoltre i servizio tagliando per i gruppi antincendio alimentati da motopompe diesel.

SERVICE Gruppi Antincendio

BASSANO ANTINCENDIO Srl

IMPIANTI A SCHIUMA a Norma UNI EN 13565

Bassano Antincendio esegue la manutenzione periodica di impianti a schiuma la Norma di riferimento per la progettazione, costruzione e manutenzione è la UNI EN 13565

Effettuiamo inoltre la verifica relativa alla qualità del liquido schiumogeno (prelievo/analisi tramite laboratorio accreditato) con reintegro dello stesso dove necessario in caso di esito negativo e tramite rilascio del certificato di analisi del laboratorio al cliente.

- **Ispezione settimanale** – utente / utilizzatore
- **Ispezione mensile** utente / utilizzatore
- **Ispezione semestrale** - Tecnico specializzato Bassano Antincendio
- **Ispezione annuale** – Tecnico specializzato Bassano Antincendio

Con cadenza annuale viene eseguita l'analisi della qualità del liquido schiumogeno, con sostituzione immediata in caso di esito negativo.

SERVICE Impianti Schiuma

IMPIANTI SPRINKLER a Norma UNI EN 12845

Bassano Antincendio effettua le manutenzioni periodiche programmate degli impianti sprinkler secondo la Norma di riferimento è la UNI EN 12845, con cadenza trimestrale, annuale, triennale, decennale.I sistemi automatici sprinkler hanno lo scopo di rilevare la presenza di un incendio ed estinguerlo nella fase iniziale con acqua, e, nel caso in cui ciò fallisse, tenere sotto controllo le fiamme in modo da completare l'estinzione con altri mezzi. Come si sarà intuito, l'installazione di un sistema sprinkler non può escludere la necessità di altri mezzi di estinzione, ma va a far parte di un piano di precauzione contro l'incendio. Come per gli altri tipi di estintori, anche gli sprinkler hanno bisogno di controlli periodici, sia da parte dell'utente che da parte di personale competente. La cadenza e il tipo di controllo sono stabiliti dalla UNI EN 12845.

Se è presente un sistema automatico di rilevamento incendi, la sua verifica deve essere effettuata conformemente alla norma UNI11224
I controlli periodici avverranno:

- **ogni settimana**, da parte dell'utente;
- **ogni mese**, da parte dell'utente;
- **ogni 3 mesi,** da parte di un tecnico specializzato Bassano Antincendio;
- **ogni 6 mesi,** da parte di un tecnico specializzato Bassano Antincendio;
- **ogni anno,** da parte di un tecnico specializzato Bassano Antincendio;
- **ogni 3 anni,** da parte di un tecnico specializzato Bassano Antincendio;
- **ogni 10 anni,** da parte di un tecnico specializzato Bassano Antincendio.

SERVICE Impianti Sprinkler

BASSANO ANTINCENDIO Srl

IMPIANTI SPEGNIMENTO A GAS a Norma UNI 11280

La Norma di riferimento è la UNI EN 11280, che stabilisce quali siano le procedure per effettuare il controllo iniziale e la manutenzione dei sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi :

- Controllo iniziale
- Sorveglianza
- Controllo periodico
- Manutenzione ordinaria
- Manutenzione straordinaria
- Revisione programmata

FGAS CERTIFICATION

La Norma UNI 11280 sottolinea l'attività di controllo iniziale da svolgersi durante la fase di presa in carico della manutenzione dell'impianto, la stessa stabilisce che **il controllo periodico ha una frequenza obbligatoria semestrale**, mentre l'attività denominata "revisione programmata" ha una

In tale occasione sarà effettuata la prova denominata Door Fun Test (verifica di tenuta dei locali) nonché il ricollaudo delle bombole in pressione contenenti l'agente estinguente (OGNI 10 ANNI) tramite organismo di certificazione preposto.

SERVICE Impianti Spegnimento

BASSANO ANTINCENDIO Srl

IMPIANTI RIVELAZIONE INCENDIO a Norma UNI 11224

Vengono effettuati dalla Bassano Antincendio **ogni 6 mesi** secondo la Norma UNI EN 11224, tutti i controlli e verifiche necessarie, compreso il controllo iniziale dei sistemi fissi e relativi automatismi dell'impianto di rivelazione incendi, quali punti rivelazione fumi, centrale antincendio, pulsanti di attivazione e allarme incendi.

IMPIANTI RILEVAZIONE GAS a Norma DM 10/03/1998

L'attività di manutenzione viene svolta dalla Bassano Antincendio semestralmente come stabilito dal DM 10/03/1998 n. 64 allegato VI il quale prescrive il controllo obbligatorio periodico almeno ogni 6 mesi da parte di personale specializzato

Saranno inoltre osservate le indicazioni del costruttore dei dispositivi di rilevazione gas.

SERVICE Impianti Rilevazione

BASSANO ANTINCENDIO Srl

EVACUATORI FUMO E CALORE a Norma UNI 9494

Bassano Antincendio esegue la manutenzione periodica degli EFC evacuatori di fumo e calore installati.

La normativa di riferimento è la UNI 9494. L'evacuatore di fumo e calore (E.F.C.) ha lo scopo di limitare l'accumulo di fumo e di ridurre il surriscaldamento all'interno di un edificio nel quale si sia sviluppato un incendio.

Ciò consente di ottenere nella parte inferiore dei locali una zona libera da fumo facilitando l'intervento dei mezzi di soccorso e la sopravvivenza delle persone presenti.

Inoltre, temperature più basse, permettono di preservare le strutture per un tempo maggiore ritardando o evitando la fase di "flash over" in cui vi è una accelerazione ed una generalizzazione dell'evento.

Gli E.F.C. sono muniti di dispositivi di apertura individuale (elementi termosensibili tarati 68° o 93°C) azionabili con dispositivi a distanza a comando manuale di tipo elettrico (attuatore pirotecnico).

Gli Evacuatori di Fumo e Calore (E.F.C.)come tutte le apparecchiature antincendio devono essere manutenzionate periodicamente (**almeno ogni 6 mesi**) per renderli efficienti nel tempo.

SERVICE EFC Evacuatori Fumo

BASSANO ANTINCENDIO Srl

PORTE e PORTONI TAGLIAFUOCO a Norma UNI 11473

La Bassano Antincendio effettua la manutenzione periodica semestrale di tutti i serramenti resistenti al fuoco (Porte e Portoni Scorrevoli REI secondo la normativa vigente UNI 11473

La manutenzione delle chiusure tagliafuoco sono rese obbligatorie dal D.M. 10/03/98 allegato VI e prevede interventi di manutenzione ordinaria almeno semestrale che comprendono la verifica visiva dell'integrità delle porte, la verifica del normale funzionamento dei sistemi di apertura, il controllo delle guarnizioni antifumo, la taratura delle molle di chiusura, l'applicazione di un apposito cartellino comprovante l'avvenuto controllo e la compilazione del registro delle attrezzature antincendio

SERVICE Compartimentazioni

BASSANO ANTINCENDIO Srl

MANIGLIONI ANTIPANICO D.M. 10/03/1998 Allegato VI

6.3 - VIE DI USCITA

La Bassano Antincendio come disposto dal D.M. 10/03/1998 n. 64 allegato VI -6.3 VIE DI USCITA, effettua la manutenzione semestrale su tutte quelle parti del luogo di lavoro destinate a vie di uscita, quali passaggi, corridoi, scale, devono essere sorvegliate periodicamente al fine di assicurare che siano libere da ostruzioni e da pericoli che possano comprometterne il sicuro utilizzo in caso di esodo.
Tutte le porte sulle vie di uscita devono essere regolarmente controllate per assicurare che si aprano facilmente. Ogni difetto deve essere riparato il più presto possibile ed ogni ostruzione deve essere immediatamente rimossa.
Particolare attenzione deve essere dedicata ai serramenti delle porte.
Tutte le porte resistenti al fuoco devono essere regolarmente controllate per assicurarsi che non sussistano danneggiamenti e che chiudano regolarmente. Qualora siano previsti dispositivi di autochiusura, il controllo deve assicurare che la porta ruoti liberamente e che il dispositivo di autochiusura operi effettivamente.
Le porte munite di dispositivi di chiusura automatici devono essere controllate periodicamente per assicurare che i dispositivi siano efficienti e che le porte si chiudano perfettamente. Tali porte devono essere tenute libere da ostruzioni.
La segnaletica direzionale e delle uscite deve essere oggetto di sorveglianza per assicurarne la visibilità in caso di emergenza.
Tutte le misure antincendio previste per migliorare la sicurezza delle vie di uscita, quali per esempio gli impianti di evacuazione fumo, devono essere verificati secondo le norme di buona tecnica e manutenzionati da persona competente **ogni 6 mesi**.

SERVICE Serramenti Maniglioni

BASSANO ANTINCENDIO Srl

ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA CEI UNI 11222

La Bassano Antincendio effettua la verifica e controllo semestrale degli impianti di illuminazione di sicurezza sussidiaria (targhe e lampade d'emergenza).

Il servizio soddisfa quanto richiesto dalla Norma di manutenzione CEI UNI 11222-2010 e ottempera al D.M. 10.03.1998 n. 64 (art. 4 – all. 6-1 all. 3.13) e D.lgs 81/08

Questa attività serve inoltre per garantire nel tempo al cliente l'efficienza degli impianti e garantire la funzionalità dei dispositivi in caso di emergenza.

Per l'esecuzione delle verifiche periodiche deve essere resa disponibile la documentazione tecnica relativa all'impianto, compresa l'eventuale documentazione di progetto. Le verifiche periodiche consistono in operazioni in grado di controllare lo stato di funzionamento degli apparecchi di illuminazione e segnalazione di sicurezza nella posizione in cui sono installati, individuandone le eventuali anomalie e/o guasti

SERVICE Illuminazione Sicurezza

BASSANO ANTINCENDIO Srl

AUTORESPIRATORI D.M. 02/05/2001 e UNI-EN 529/1996

Bassano Antincendio effettua la vendita e manutenzione qualificata e specifica su autorespiratori ad aria a circuito aperto e revisioni generali in base a quanto previsto dal Decreto 2 maggio 2001 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 226 del 8 settembre 2001, supplemento ordinario n° 229, punto 7.4. e norma tecnica UNI-EN 529/2006.

Gli interventi di manutenzione sono da effettuare **ogni 6 mesi** oppure ogni anno (manutenzione ordinaria) in base alle diverse necessità e interventi straordinari da effettuare ogni sei anni dalla data di costruzione dell'autorespiratore oppure dalla data dell'ultima revisione generale (revisione generale del riduttore di pressione).

Bombola

Ricambio dell'aria respirabile nelle bombole (a 200, 250 o 300 bar) con aria conforme alla norma UNI – EN 12021. *Le operazioni sopra descritte sono riferite ad ogni autorespiratore completo (schienale, bombola, erogatore, maschera). I componenti eventualmente usurati e/o deteriorati, saranno di volta in volta sostituiti previo consuntivo con il Cliente. Sarà rilasciata idonea certificazione per ogni autorespiratore completo controllato e/o revisionato, in ottemperanza a quanto previsto dalle leggi: D.Lgs 9 aprile 2008 n° 81 art. 77 comma 4 lettera a, Decreto Ministeriale n° 64 del 10/03/1998 art. 4, nonché il D.L. 226 del 2 maggio 2001 e UNI-EN 529/2006.*

Revisione generale dei riduttori di pressione

La revisione generale dei riduttori di pressione, con la sostituzione di tutti gli o-ring, delle tenute interne, dei tubi di media pressione (se deteriorati), delle membrane erogatori, dei dispositivi fonici delle maschere, ecc., deve essere effettuata **dopo 6 anni** dalla data di costruzione dell'apparecchio oppure dalla data dell'ultima revisione generale (esclusivamente per dispositivi marcati CE in base a quanto enunciato e previsto dal D.Lgs. 475 del 04/12/1992).

Collaudo INAIL delle bombole

Il collaudo delle bombole in acciaio per l'aria respirabile ad uso terrestre, deve essere effettuato **dopo 10 anni** dalla data di costruzione oppure da quella dell'ultimo collaudo.

Oltre al collaudo, viene effettuata la pulizia interna dei recipienti tramite "pallinatura" (sabbiatura), la manutenzione delle valvole, la pulizia esterna e la ricarica con aria conforme alla norma EN 12021.Si effettua altresì il collaudo delle bombole in materiale composito; collaudo straordinario dopo tre anni dalla messa in servizio delle bombole.

Maschere a pieno facciale

Al di fuori dei controlli programmati, suggeriamo di lavare e disinfettare le maschere a pieno facciale (se utilizzate) sia per autorespiratore che per filtri antigas.

SERVICE Autorespiratori

BASSANO ANTINCENDIO Srl

REGISTRO DEI CONTROLLI SICUREZZA ANTINCENDIO

Al termine delle operazioni di manutenzione semestrale, la Bassano Antincendio metterà a disposizione del cliente in formato cartaceo o informatizzato nei formati Word e PDF il Registro dei Controlli della Sicurezza Antincendio come richiesto dall'art. 6 comma 1-2 del DPR 151/11 e Dlgs. 81 dove saranno evidenziati i dispositivi e impianti presenti nell'attività :

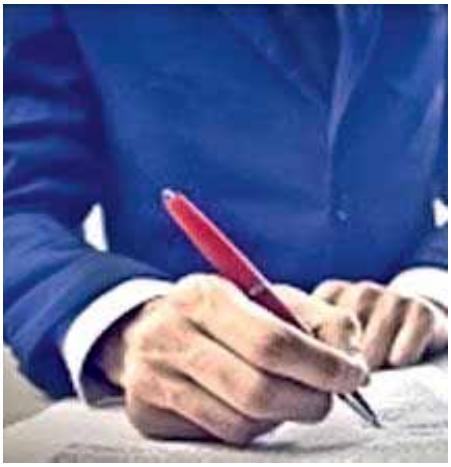

GRUPPI DI SPINTA		NORMA DI RIFERIMENTO UNI 12845					
Cliente:					Tecnici:		
NP	CONTROLLO	C	NC	NV	PRE - DATA	PRE - FIRMA	NOTE
	GRUPPO PRESS. CON ELETTROPOMPE						
0	Verifica progetto impianto						
1	Verifica linee alimentazione elettrica gruppo (preferenziale o riserva)						
2	Verifica idoneità del locale						
3	Verifica idoneità aspiratore						
4	Verifica idoneità misuratore di portata						
5	Verifica idoneità serbatoio di reintegro con gruppo pompa ausiliarie						
6	Verifica funzionalità valvole di massima						
7	Verifica funzionalità pompa di drenaggio locale						
8	Verifica idoneità quadri elettrici i quadri serrati						
9	Verifica idoneità temperatura locali						
10	Verifica idoneità illuminazione locali						
11	Verifica idoneità fonti di approvvigionamento H2O						
12	Verifica idoneità vasca di riserva idrica						
13	Verifica idoneità dispositivo di reintegro vasca						
14	Verifica idoneità allarmi di funzionamento pompa						
15	Verifica idoneità allarmi di mancanza fase						
16	Prova di attivazione automatica per ogni pompa con funzionamento per 30 minuti						
17	Prova di portata con misuratore caratteristiche di carga (pompa principale)						
18	Prova allarmi						
19	Prova allarmi (se presenti) LIVELLO MINIMO VASCA e LIVELLO MASSIMO VASCA						
20	Prova pressione d'intervento per ogni pompa AUTOMATICA						
21	Prova attivazione manuale pompe						
22	Prova pressione aria vasi espansione						
23	Prova reintegro livello serbatoio adescamento						
24	Prova intervento fase d'emergenza						
25	Prova funzionamento lampade quadri						
26	Prova pressostato pressione bassa impianto						
27	Compilazione grafico Pressione-Portata in allegato						
28	Verifica funzionalità pompa Jockey						
29	Compilazione cartellino di manutenzione						
30	Compilazione rapporto di manutenzione						
31	Compilazione registro controlli						
Data:	Firma Tecnico:				Firma Cliente:		

REGISTRO DEI CONTROLLI
SICUREZZA ANTINCENDIO

D.Lgs 81/2008
D.M. 10/03/98
D.P.R. 151/11

DEI CONTROLLI, DELLE VERIFICHE, DEGLI INTERVENTI
DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO
E DELLA FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEL PERSONALE

BASSANO
ANTINCENDIO

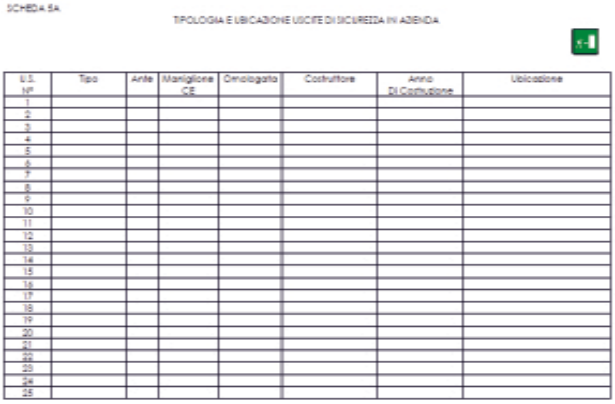

SCHEDA 5A

TIPOLOGIA E UBICAZIONE USCITE DI SICUREZZA IN AZIENDA

U.S. Nº	Tipo	Anta	Maniglione CE	Omologato	Costruttore	Anno Di Costruzione	Ubicazione
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

SCHEDA 1A

TIPOLOGIA E UBICAZIONE DEGLI ESTINTORI IN AZIENDA

Estintore Nº	Tipo	Estinguente	Classe di Fuoco	Cod. Cash	Anno di Cost.	Matricola	Ubicazione
1	Portatile	Polvere	34A233BC	093	2014	22k891	Concessionaria
2	Portatile	Polvere	34A233BC	093	2014	22k894	Concessionaria
3	Portatile	Co2	113B	093	2014	142091	Officina
4	Portatile	Co2	113B	093	2014	142091	Officina
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

SERVICE Gestione Sistemi

BASSANO ANTINCENDIO Srl

Bassano Antincendio SRL
Via B. Cellini, 7
36061 Bassano del Grappa
Tel. +39 0424 35697
Fax +39 0424 510510
email: info@bassanoantincendio.it
www.bassanoantincendio.it

like us on facebook
follow us on google+
pint us on pinterest

AZIENDA ABILITATA D.M. 37/2008
Impianti di Protezione Antincendio

Abilitazione per gli impianti lettera - G
Camera Commercio VI del 02/12/2005

Figura Professionale
Certificata

Cert. IT04/0807

ICIM.-CFP-005305-00